



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



检测
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201505265

送检单位 艾德克（上海）商贸有限公司

产品名称 防火铰链（合页）

检验类别 型式检验（耐火性能）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心


国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201505265

产品名称	防火铰链（合页）	型号规格	4吋 ARCTEK HHG-SERIES
委托单位	艾德克（上海）商贸有限公司	生产单位	艾德克（上海）商贸有限公司
送检单位	艾德克（上海）商贸有限公司	样品编号	201505265
抽样单位	国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心	抽样基数	空白
抽样地点	成品库	抽样日期	2015-05-06
样品数量	6只	到样日期	2015-05-21
检验类别	型式检验（耐火性能）	样品等级	空白
检验日期	2015-05-21 至 2015-11-04	检验地点	质检中心
检验依据	GB12955-2008		
检验项目	耐火性能		
检验结论	艾德克（上海）商贸有限公司送检的4吋 ARCTEK HHG-SERIES防火铰链（合页），经按GB12955-2008《防火门》检验，耐火时间大于90min。（以下空白） （检验业务专用章） 签发日期： 2015 年 11 月 6 日		
备注	本栏空白		


批准：



审核：





编制：



共 5 页 第 1 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	耐火性能	耐火试验过程中防火铰链（合页）应无明显变形、无窜火现象；防火铰链（合页）应能保证防火门门扇与铰链（合页）安装处无位移，并处于良好关闭状态。 （附录 B）	耐火试验进行 90min，试验过程中，样品无明显变形、无窜火现象，能保证防火门门扇与合页安装处无位移，并处于良好关闭状态。	耐火时间大于 90min	
		本页以下空白			

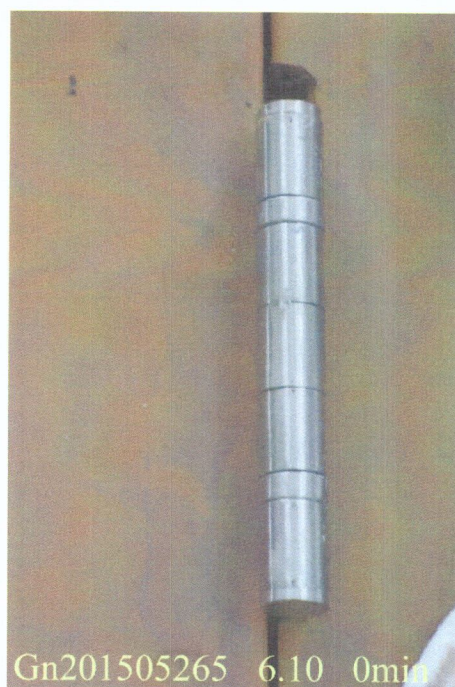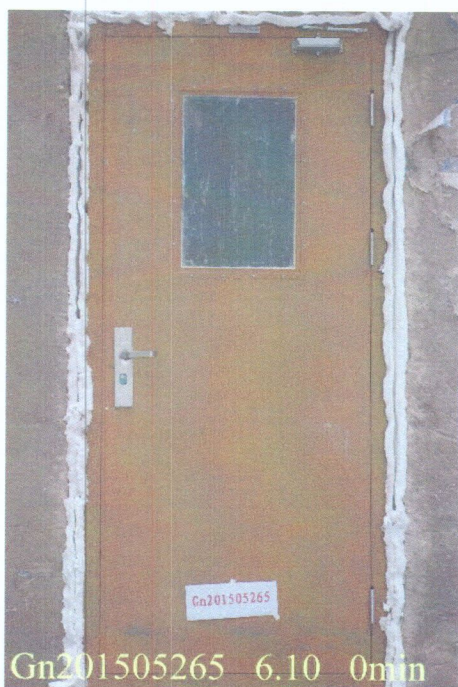

章

世 人 而 僅 此 而

W1-C-RD-02-A01 A0

样品图片：

